

Источник питания
для технологических
процессов

ИПГ-12/10-220 IP 54


ИПГ-12/10R-220 IP 54

ИПГ-12/30-220 IP 54

ИПГ-12/30R-220 IP 54

ИПГ-12/70-220 IP 54

ИПГ-12/70R-220 IP 54

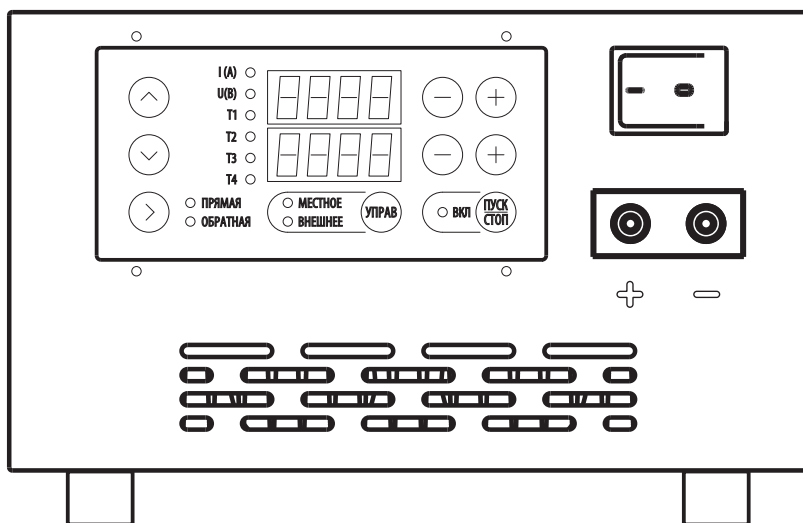

СОДЕРЖАНИЕ

	ВВЕДЕНИЕ	4
1	НАЗНАЧЕНИЕ	4
2	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	4
3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
4	УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	7
5	ПОДГОТОВКА И ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	12
6	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
7	КОМПЛЕКТНОСТЬ	13
8	МАРКИРОВКА И УПАКОВКА	13
9	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	13
10	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	14
11	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ	14
12	УТИЛИЗАЦИЯ	15
13	ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЕ	15
14	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15
15	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	17

ВВЕДЕНИЕ

Перед началом эксплуатации источника питания для технологических процессов (далее по тексту - ИПГ) необходимо ознакомиться с данным техническим описанием, правилами эксплуатации, рекомендациями и требованиями по технике безопасности при проведении работ, соблюдая в течении всего срока эксплуатации представленные в настоящей инструкции положения.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Источник питания ИПГ предназначен для питания гальванических ванн всех процессов гальванопокрытий (цинкование, хромирование, никелирование, серебрение, анодирование, травление, оксидирование, латунирование, электрохимическое полирование и т.д.), использования при производстве печатных плат, обезжиривания, для систем очистки сточных вод, в качестве лабораторного источника питания.

ИПГ представляет собой источник постоянного тока с практически прямоугольной выходной вольт-амперной характеристикой и возможностью регулирования выходных параметров с высокой точностью.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- По требованиям защиты от поражений электрическим током ИПГ соответствует **классу 1** (заземление металлических нетоковедущих частей обеспечивается присоединением вилки прибора к специальной розетке с заземляющим контактом).
- По требованиям безопасности конструкция источника питания соответствует степени защиты **IP 54** (защита от проникновения пыли $\geq 0,5$ мм и брызг, падающих в любом направлении при неподвижном вентиляторе)
- Источник питания предназначен для работы в помещениях с вентиляцией и на открытом воздухе под навесом при отсутствии атмосферных осадков при температуре от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$. Категория размещения – 2 или 3, группа условий эксплуатации – 1, тип атмосферы – II, условия хранения – 2.
- Корпус источника питания должен быть надёжно заземлён.
- Запрещается использование источника питания не по назначению.
- Запрещается работа источника питания с неисправными вентиляторами.
- Запрещается работа источника питания со снятой крышкой.
- Запрещается закрывать вентиляционные отверстия на корпусе источника питания.
- Запрещается перемещать источник питания, не отключив его от сети.
- Запрещается применять провода с поврежденной электрической изоляцией.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель источника питания	ИПГ-12/10-220 IP54		ИПГ-12/30-220 IP54	ИПГ-12/70-220 IP54
Продолжительность нагрузки				
ПН при макс. выходном токе*	100 %			
Ограничение ПН (защита от перегрева)	есть			
Питающая сеть				
Количество фаз	1L + N + PE			
Диапазон питающего напряжения	(187...253) В			
Частота	50–60 Гц			
Макс. потребляемый ток	≤ 0,7 А	≤ 2,1 А	≤ 4,8 А	
Макс. потребляемая мощность	≤ 140 Вт	≤ 410 Вт	≤ 960 Вт	
КПД/Коэфф. мощности (при макс. токе)	0,88 / 0,9			
Устройство включения	кнопка-расцепитель IP54			
Выходная цепь (при номинальном напряжении питающей сети ± 10 %)				
Точность уставки выходного I и U	2 % от номинального значения			
Диапазон рабочего напряжения U	1–12 В			
Шаг уставки рабочего напряжения U	0,1 В			
Диапазон выходного тока I	0,1–10 А	0,3–30 А	0,7–70 А	
Шаг уставки выходного тока I	0,01 А	0,1 А		
Таймер с отключением	0 – 9999 сек			
Счётчик ампер-часов	есть			
MODBUS RTU (RS-485)	есть			
Регулировка времени (реверс)	-			
Шаг уставки по времени	-			
Стабилизация I и U	есть			
Контроль выходных параметров	ток, напряжение, время, А / Ч			
Характеристики безопасности				
Диапазон рабочих температур	– 20 °С... + 40 °С			
Класс защиты	1			
Степень защиты	IP 54			
Защита от перегрева	есть			
Защита от перегрузок	есть			
Защита от коротких замыканий	есть			
Конструктивные параметры				
Габаритные размеры (ВхШхГ)	170 x 280 x 350 мм			
Размеры упаковки (ВхШхГ)	214 x 348 x 438 мм			
Масса нетто	≤ 7,0 кг			
Масса брутто	≤ 8,0 кг			

*- при температуре окружающего воздуха +40 °С

Модель источника питания	ИПГ-12/20R-220 IP54		ИПГ-12/50R-220 IP54	ИПГ-12/100R-220 IP54
Продолжительность нагрузки				
ПН при макс. выходном токе*	100 %			
Ограничение ПН (защита от перегрева)	есть			
Питающая сеть				
Количество фаз	1L + N + PE			
Диапазон питающего напряжения	(187...253) В			
Частота	50–60 Гц			
Макс. потребляемый ток	≤ 0,7 А	≤ 2,1 А	≤ 4,8 А	
Макс. потребляемая мощность	≤ 140 Вт	≤ 410 Вт	≤ 960 Вт	
КПД/Коэфф. мощности (при макс. токе)	0,88 / 0,9			
Устройство включения	кнопка-расцепитель IP54			
Выходная цепь (при номинальном напряжении питающей сети ± 10 %)				
Точность уставки выходного I и U	2 % от номинального значения			
Диапазон рабочего напряжения U	1–12 В			
Шаг уставки рабочего напряжения U	0,1 В			
Диапазон выходного тока I	0,1–10 А	0,3–30 А	0,7–70 А	
Шаг уставки выходного тока I	0,01 А	0,1 А		
Таймер с отключением	0 – 9999 сек			
Счётчик ампер-часов	есть			
MODBUS RTU (RS-485)	есть			
Регулировка времени (реверс)	0–9999 сек			
Шаг уставки по времени	1 сек			
Стабилизация I и U	есть			
Контроль выходных параметров	ток, напряжение, время, А/Ч			
Характеристики безопасности				
Диапазон рабочих температур	– 20 °С... + 40 °С			
Класс защиты	1			
Степень защиты	IP 54			
Защита от перегрева	есть			
Защита от перегрузок	есть			
Защита от коротких замыканий	есть			
Конструктивные параметры				
Габаритные размеры (ВхШхГ)	170 x 280 x 350 мм			
Размеры упаковки (ВхШхГ)	214 x 348 x 438 мм			
Масса нетто	≤ 7,0 кг			
Масса брутто	≤ 8,0 кг			

*- при температуре окружающего воздуха +40 °С

Источник питания обеспечивает:

- Стабильность выходных параметров.
- Плавное регулирование тока и напряжения.
- Работу при длительном коротком замыкании на выходе.
- Продолжительность нагрузки при максимальном выходном токе 100% (Тип охлаждения - принудительное воздушное).

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Конструктив устройства

Общий вид источника питания для технологических процессов представлен на рисунке 1. Корпус источника (п.3) изготовлен из металла. На днище источника имеются пластиковые ножки (п.10) для удобства размещения прибора. Для подключения к сети источник питания укомплектован типовым разъёмным кабелем с заземлением и вилкой (IEC 60320 C13) длиной 3 м, устанавливаемым в разъём (п.6). Данный разъём имеет сменный предохранитель для защиты питающей сети. Предохранитель рассчитан на максимальный потребляемый ток из раздела 3. Включение аппарата осуществляется при помощи кнопки-расцепителя (п.2) в защитном корпусе IP54, расположенной на передней панели ИПГ.

Нагрузку подключают к выходным латунным клеммам (п.4) на передней панели ИПГ с помощью болтового соединения (M5) к «+» и «-», соответственно. В источниках питания с реверсом выходного напряжения обозначения «+» и «-» на передней панели указывают состояние «прямой» полярности ИПГ.


Охлаждение источника питания - принудительное воздушное, осуществляется при помощи низковольтных вентиляторов (п.9), расположенных на задней панели ИПГ.

Источник питания обладает двумя способами внешнего управления - аналоговое (пульт ДУ - по согласованному тех. заданию) и цифровое (интерфейс RS-485, протокол MODBUS RTU). Дистанционное управление осуществляется через разъёмы типа D-SUB-9 (п.7) на задней панели источника питания с соответствующей маркировкой (аналоговое - ПДУ, цифровое - ЦДУ). Распиновка и расположение контактов в разъёмах дистанционного управления указаны в разделе 4.2 и 4.3., а также на рисунке 2.

Внешний вид панели управления источника питания для технологических процессов представлен на рисунке 3.


При включении питания ИПГ переходит в дежурный режим: выходное напряжение и ток отсутствуют. Перевод источника питания в рабочий режим (установка выходных параметров, равных величине уставки) осуществляется кнопкой 22 (см. рис.3). Подробнее о работе панели управления ИПГ описано в разделе 4.4.

Рис 1 ОБЩИЙ ВИД ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ИПГ

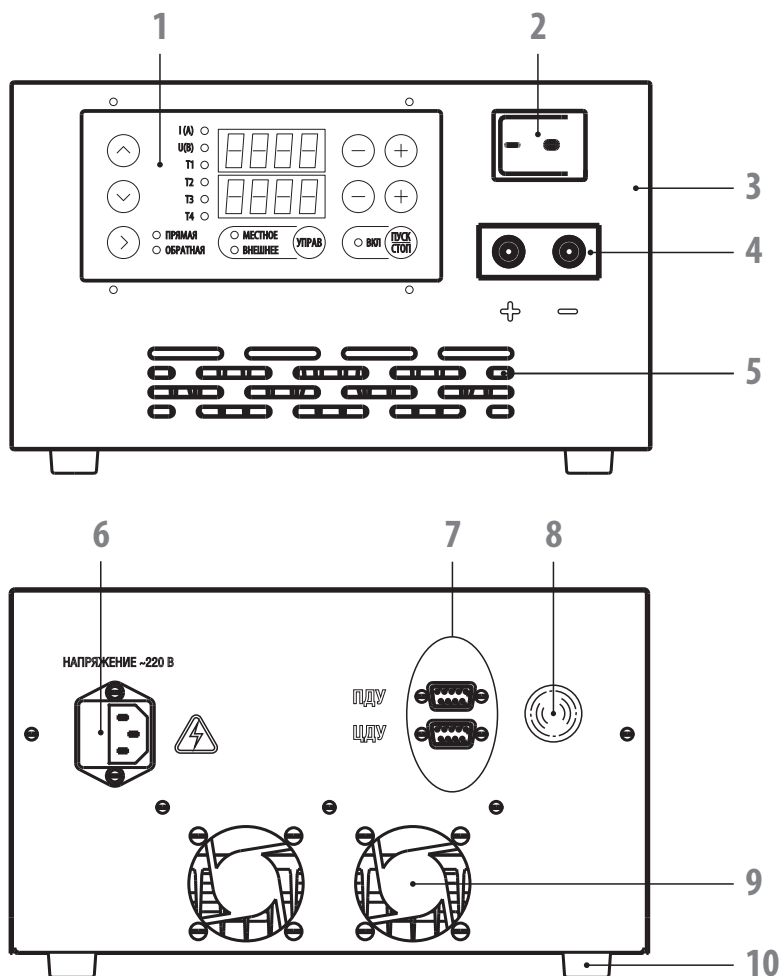

1 – Панель управления; 2 – Кнопка-расцепитель «ВКЛ»/«ВЫКЛ»; 3 – Корпус источника питания;
 4 – Выходные клеммы «+» и «-»; 5 – Вентиляционные отверстия охлаждения внешнего контура;
 6 – Разъём подключения сетевого кабеля источника питания с вилкой для подключения к однофазной сети (с заземлением); 7 – Разъёмы дистанционного управления; 8 – Звуковой сигнализатор;
 9 – Вентиляторы охлаждения внешнего контура источника питания; 10 – Пластиковые ножки для установки прибора.

Рис 2 РАЗЪЁМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИПГ



4.2 Разъём аналогового дистанционного управления ПДУ (Пульт ДУ)

Разъём аналогового дистанционного управления ПДУ представляет собой разъём типа D-SUB-9, через который происходит обмен данными между ПДУ и панелью управления ИПГ.

4.3 Разъём цифрового дистанционного управления ЦДУ

Разъём цифрового управления (интерфейс RS-485, протокол MODBUS RTU):

1 – Общая точка; 5 – Линия В; 9 – Линия А.

4.4 Панель управления

Внешний вид панели управления источника питания показан на рисунке 3. Цифровые индикаторы 12,13 в дежурном режиме отображают уставку выходных параметров, а в рабочем режиме – текущие значения измеряемых выходных параметров. Выбор отображаемого параметра (ток, напряжение и т.д.) осуществляется нажатием на кнопки 2 или 3, при этом соответствующие параметру светодиодные индикаторы («I (A)» - «U (В)», «T1» - «T2», «T3» - «T4» - п.8, п.9, п.10, п.11, п.7, п.6 рисунок3) будут светиться.

Изменение уставки параметров осуществляется нажатием на кнопки 14,15 и 16,17. Отображаемые значения на цифровых индикаторах 12-13 симметрично соответствуют параметрам светящимся в момент изменения значений светодиодным индикаторам 8-9,10-11,7-6. Единицы измерения параметров, отображаемых на цифровых индикаторах 12,13 указаны в разделе 3 стр.5 настоящего руководства.

Нажатие на кнопку 22 переводит аппарат в рабочий режим. При этом светодиодный индикатор «ВКЛ» (п.21 рисунок 3) светится. После повторного нажатия на кнопку 22 ИПГ переходит в дежурный режим (индикатор «ВКЛ» не светится).

Возможно изменение величины уставки в рабочем режиме кнопками 14,15 и 16,17. При этом на цифровом индикаторе отображается величина уставки задаваемого параметра. После выхода из режима изменения уставки на цифровом индикаторах 12,13 отображаются текущие значения измеряемых выходных параметров.


Для установки времени работы источника питания необходимо кнопками 2-3 перейти в режим, когда светодиодные индикаторы «T3» и «T4» светятся и кнопками 15-16 установить значение времени работы параметра «T3» на цифровом индикаторе12. Во время работы таймера возможен просмотр предустановленного значения, для этого при светящихся

светодиодах «Т3» и «Т4» необходимо нажать кнопку 2 более чем на 1 секунду, предустановленное значение при этом отобразится на индикаторе 12. По истечению установленного периода работы источник питания переходит в дежурный режим, источник питания при этом начнёт издавать повторяющийся однотоновый звуковой сигнал. Звуковой сигнал отключается кратковременным нажатием на кнопку 2 или 3.

Для просмотра счётчика ампер-часов необходимо кнопками 2-3 перейти в режим, когда светодиодные индикаторы «Т3» и «Т4» светятся, значение параметра «Т4» на цифровом индикаторе 13 будет отображать наработку ампер-часов. Подсчет происходит, когда источник находится в рабочем режиме. При выключении ИПГ информация сохраняется. При заполнении точка в нижнем правом углу будет светиться не прерываясь, а счётчик продолжит считать со смещением на регистр влево. Чтобы осуществить сброс счётчика ампер-часов, необходимо в дежурном режиме нажать кнопку 1 не менее чем на 10 секунд.

В источниках питания с реверсом выходного напряжения для изменения времени работы в прямой полярности необходимо выбрать соответствующее значение на цифровом индикаторе 12 кнопками 15,16, а для изменения времени работы в обратной полярности - выбрать соответствующее значение на цифровом индикаторе 13 кнопками 14,17 при светящихся светодиодных индикаторах 10,11. Во время работы светодиодные индикаторы 4,5 отображают действующую полярность выходного напряжения. По истечению общего периода работы на обеих полярностях цикл повторяется снова.

Рис 3 ВНЕШНИЙ ВИД ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

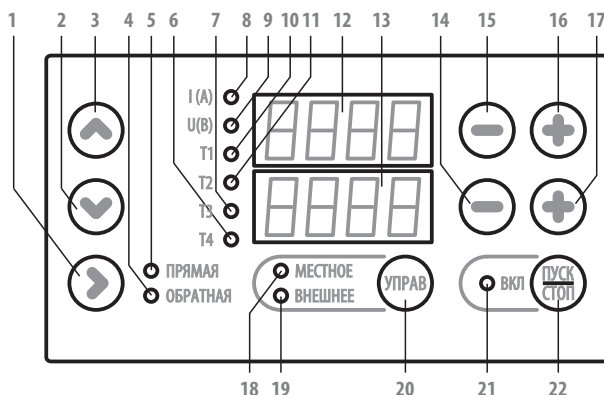

1 – Резервная кнопка для доп. функций; 2 – Кнопка «вниз» перехода между параметрами; 3 – Кнопка «вверх» перехода между параметрами; 4 – Светодиодный индикатор «Обратная полярность»; 5 – Светодиодный индикатор «Прямая полярность»; 6 – Светодиодный индикатор «Т4»; 7 – Светодиодный индикатор «Т3»; 8 – Светодиодный индикатор «I(A)»; 9 – Светодиодный индикатор «U(B)»; 10 – Светодиодный индикатор «Т1»; 11 – Светодиодный индикатор «Т2»; 12,13 – Цифровые индикаторы; 14,15 – Кнопки уменьшения параметра; 16,17 – Кнопки увеличения параметра; 18 – Светодиодный индикатор «Местное управление»; 19 – Светодиодный индикатор «Внешнее управление»; 20 – Кнопка переключения режимов управления; 21 – Светодиодный индикатор «Вкл»; 22 – Кнопка выхода источника питания для технологических процессов в рабочий/дежурный режим.

Кнопка 20 осуществляет переход от местного управления непосредственно с панели управления источника питания к внешнему управлению (ЦДУ). При этом соответствующий режиму управления светодиодный индикатор (п. 18 либо п. 19) светится.

В источниках питания возможна настройка параметров для работы с интерфейсом RS-485 (протокол MODBUS RTU). Для перехода в режим установки параметров интерфейса необходимо удерживать нажатой кнопку 20 не менее 30 секунд, переход будет осуществлён, если показания на индикаторе панели управления приобретают вид, отображённый на рисунке 4. Переход между устанавливаемыми параметрами осуществляется кнопками 15-16, название параметра отображается на индикаторе 12. Значение параметра устанавливается кнопками 14-17 и отображается на индикаторе 13.


Рис 4 ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРОВ В РЕЖИМЕ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ ЦДУ



При установленном на индикаторе 12 названии параметра «C-00» кнопками 14,17 на индикаторе 13 задаётся значение адреса источника питания в сети, по которому будет осуществляться обращение к ИПГ для внешнего управления. При установленном на индикаторе 12 названии параметра «C-01» кнопками 14,17 на индикаторе 13 задаётся значение скорости обмена данными (Baud Rate). При установленном на индикаторе 12 названии параметра «C-02» кнопками 14,17 на индикаторе 13 задаётся количество стоп битов (Stop Bit). При установленном на индикаторе 12 названии параметра «C-03» кнопками 14,17 на индикаторе 13 задаётся чётность (Parity). При установленном на индикаторе 12 названии параметра «C-04» кнопками 14,17 на индикаторе 13 задаётся пауза перед ответом (в миллисекундах).

При возникновении какой-либо ошибки в источнике на цифровом индикаторе (поз.12 рисунок 3) будет отображаться мигающий символ «Err» (Рисунок 5).

Рис 5 ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРОВ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ОШИБКЕ

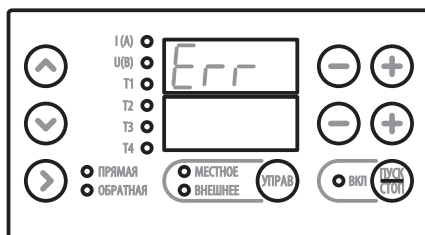

5 ПОДГОТОВКА И ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Перед отправкой потребителю источник питания прошел все необходимые проверки и испытания на предприятии-изготовителе. После получения источника питания следует его распаковать и проверить на наличие повреждений, вызванных транспортировкой. Если обнаружатся признаки повреждения, необходимо известить об этом продавца.
- Перед началом работы произвести технический осмотр, убедиться в исправности источника питания и отсутствии повреждений, подготовить место для установки.
- Установить источник питания согласно проекту в удобное для работы место.
- Проконтролировать отсутствие препятствий на входе и выходе охлаждающего воздуха.
- Установить автоматический выключатель в цепь питания (сеть) ИПГ на максимальный потребляемый ток согласно указанному значению в разделе 3.
- Подключить выходные кабели или шины согласно указанной на корпусе полярности (в источниках с реверсом на передней панели указывают состояние «прямой» полярности ИПГ) с помощью болтового соединения к выходным клеммам источника питания.
- Установить имеющийся в комплекте шнур питания с вилкой в разъём подключения ИПГ к сети АС004. Вилку вставить **в розетку с обязательным наличием заземляющего контакта**.
- Перевести кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» на передней панели источника питания в положение «1», проконтролировать работу вентиляторов по движению потока воздуха. **Эксплуатация агрегата с неисправными или заблокированными вентиляторами запрещена.**
- Установить необходимое значение технологического тока и напряжения (для регулировки выходных параметров смотри раздел 4.4 настоящей инструкции). Нажать кнопку включения «Пуск/Стоп» источника питания на панели управления и проконтролировать работу агрегата по светящемуся индикатору.
- После окончания работы перевести кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» на передней панели источника питания в положение «0», отключить автоматический выключатель или вынуть вилку из розетки.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для обеспечения работоспособности в зависимости от интенсивности загрязнения в условиях эксплуатации необходимо своевременно производить очистку от пыли и грязи путём продувки сжатым воздухом радиаторов охлаждения через отверстия охлаждения (п.5 рисунок 1). Обслуживание должен производить специалист - электрик.
- Перед началом работы и по окончании производить профилактический внешний осмотр. Выявленные повреждения обязательно устранять.
- Следить за исправностью силовых электрических контактов. Не реже одного раза в 3 месяца проверять усилие затяжки.
- Проверять сопротивление изоляции один раз в 6 месяцев. Для проведения испытаний

7 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Каждый источник питания для технологических процессов для защиты корпуса от царапин и других повреждений обмотан стрейч-пленкой и упакован в деревянный короб/ящик. В комплекте также имеется руководство по эксплуатации/Паспорт, а также шнур питания с заземлением и вилкой типа ЕС 60320 С13. Полная комплектация поставки указана ниже:

Источник питания для технологических процессов	1 шт.
Шнур питания с вилкой ЕС 60320 С13 (3 метра)	1 шт.
Руководство по эксплуатации/Паспорт	1 шт.
Упаковочная тара	1 шт.

По специальному заказу может поставляться пульт дистанционного управления с кабелем и соединительным разъёмом типа D-SUB-9.

8 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

Каждый источник питания упаковывается в деревянный короб. На корпус агрегата прикрепляется этикетка со следующими обозначениями: наименование или знак изготовителя, наименования и тип прибора, технические характеристики, заводской номер, дата выпуска.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Транспортирование упакованных источников питания должно производиться в закрытых транспортных средствах (железнодорожных вагонах, а также автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега) при температуре окружающего воздуха от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
- При транспортировке и погрузке источники питания должны оберегаться от ударов и воздействия влаги.
- На складах приборы должны храниться в транспортной таре в положении, указанном на таре. Хранение в индивидуальной упаковке осуществляется на стеллажах или деревянном сухом полу. Помещение для хранения должно быть сухим, вентилируемым, с влажностью воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, при температуре от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Источник питания инверторный для технологических процессов

- ☐ ИПГ-12/10-220 IP54
☐ ИПГ-12/30-220 IP54
☐ ИПГ-12/70-220 IP54 серия MPS-IP54
☐ ИПГ-12/10R-220 IP54
☐ ИПГ-12/30R-220 IP54
☐ ИПГ-12/70R-220 IP54

зав. № _____

Дата выпуска _____

соответствует **ТУ 3416-010-78723165-2015** и признан пригодным для эксплуатации

МП

Представитель ОТК _____

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Организация продавец	
Дата продажи	
Адрес организации продавца	
Телефон	

МП

12 УТИЛИЗАЦИЯ

Источник питания не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Не содержит драгоценные металлы. После окончания срока эксплуатации подлежит утилизации по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем данное изделие.

13 ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

АО «Электро Интел»

603057 г. Нижний Новгород, ул. Нартова, дом 2

www.ei-neon.ru

Отдел сбыта

телефоны: 8 800 700-57-98 доб.1

e-mail: mail@ei-neon.ru

Служба сервиса и технической поддержки

телефоны: 8 800 700-57-98 доб.2

e-mail: service@ei-neon.ru

14 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие источника питания требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Срок службы источника питания 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации источника питания – 24 месяцев со дня продажи.

Во избежание недоразумений необходимо внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств (под гарантийными обязательствами понимается устранения недостатков, дефектов изделия, возникших по вине изготовителя).

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства изготовителя предоставляются уполномоченными сервисными центрами изготовителя и сервисным центром предприятия-изготовителя.
- Изготовитель выполняет гарантийные обязательства в течении 24 месяцев с даты продажи выпрямителя (при отсутствии нарушений настоящих Условий).
- Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности источника питания: провода, шины, зажим для заземления, токовые разъемы, сетевую вилку, корпус источника питания, корпус пульта управления, упаковочную тару.

Изготовитель не несет ответственность за выполнение гарантийных обязательств:

- В случае нарушения правил и условий эксплуатации источника питания, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.
- Если источник питания имеет следы попыток неквалифицированного ремонта.
- Если дефект вызван изменением конструкции или схемы источника питания, не предусмотренных изготовителем.
- Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки источника питания:

- Механические повреждения, возникшие после передачи товара потребителю.
- Повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров питающей сети и других подобных внешних факторов.
- Повреждения, вызванные попаданием внутрь выпрямителя посторонних предметов, веществ, жидкостей.

АО «Электро Интел» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный выпрямителем людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Гарантийные обязательства осуществляются только при наличии правильно и четко указанных: модели, заводского номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца. Заводской номер и модель выпрямителя должны соответствовать указанным в настоящем руководстве по эксплуатации.

15 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При обнаружении неисправности источника питания в период гарантийного срока эксплуатации потребитель составляет рекламационный акт с указанием обнаруженных дефектов и отправляет его вместе с неисправным выпрямителем и настоящим руководством по эксплуатации в уполномоченный сервисный центр изготовителя или сервисный центр предприятия-изготовителя.

Покупатель			
(наименование предприятия, организации; Ф.И.О. частного лица; контактный телефон)			
Содержание рекламации			
Дата принятия на ремонт			
Название сервисного центра			
Мастер по ремонту			
Заключение о причинах неисправности			
Дата окончания ремонта			
Вид ремонта		Гарантийный	Не гарантийный

МП

Покупатель			
(наименование предприятия, организации; Ф.И.О. частного лица; контактный телефон)			
Содержание рекламации			
Дата принятия на ремонт			
Название сервисного центра			
Мастер по ремонту			
Заключение о причинах неисправности			
Дата окончания ремонта			
Вид ремонта		Гарантийный	Не гарантийный

